



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ  
ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ  
ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 14637—89

Издание официальное

Б3 9—89/745

5 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ  
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ

Москва



## ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

**ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ  
СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА****ГОСТ****Технические условия**

Rolled plate from carbon steel of general quality.  
Specifications

**14637—89**

ОКП 09 7100

**Срок действия**  
**с 01.01.91**  
**до 01.01.96**

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на толстолистовой горячекатаный прокат из углеродистой стали обыкновенного качества, изготавляемый шириной 500 мм и более, толщиной от 4 до 160 мм включительно.

**1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ**

1.1. Прокат изготавливают в виде листов и рулона из стали марок Ст0, Ст2кп, Ст2лс, Ст2сп, Ст3кп, Ст3лс, Ст3сп, Ст3Гсп, Ст3Гсп, Ст4лс, Ст4сп, Ст5лс, Ст5сп, Ст5Гсп по ГОСТ 380.

1.2. В зависимости от нормируемых характеристик прокат подразделяют на категории: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Для обозначения категории к обозначению марки добавляется номер категории, например, Ст3лс1, Ст4сп3.

Категорию проката потребитель указывает в заказе. При отсутствии указания категорию выбирает предприятие-изготовитель.

1.3. Прокат изготавливают толщиной:

4—160 мм — листы;

4—12 мм — рулоны.

В части остальных требований к сортаменту прокат должен соответствовать ГОСТ 19903.

1.4. Примеры условных обозначений приведены в приложении.

МЕТАЛЛОПРОКАТ	АЛЮМИНИЙ
	БРОНЗА
НЕРЖАВЕЙКА	МЕДЬ
СЕТКА КЛАДОЧНАЯ	СЕМЕРКА
СЕКИЯРНИЦА	ВЕНТИЛЬ
ПРОФЛОКА	ВЕНТИЛЬ
ПРОФЛОКА ВЪЗДЫМОВАЯ	ЦЕМЕНТ
ПРОФЛОКА ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ	КИРПИЧ
ЛЕНТА ТАРНАЯ	ЩЕБЕНЬ
АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ	ПЕСОК
ТЕПЛОIZОЛЯЦИЯ	ГИПСОКАРТОН

**Издание официальное****Перепечатка воспрещена****© Издательство стандартов, 1990**

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

### 2.1. Характеристики

2.1.1. Прокат изготавливают из стали с химическим составом, соответствующим ГОСТ 380.

Предельные отклонения по химическому составу в готовом прокате от плавочного анализа ковшовой пробы не должны превышать допускаемые ГОСТ 380.

2.1.2. Для проката толщиной до 10 мм включительно из стали марок Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп допускается снижение нижнего предела массовой доли одного из элементов — углерода на 0,04% абс., марганца на 0,1% абс. — при обеспечении механических свойств, установленных для указанных марок стали.

По требованию потребителя массовая доля кислоторастворимого алюминия в прокате категории 2 толщиной до 5 мм из стали марки Ст3сп, раскисленной алюминием, должна быть не менее 0,02%.

Массовая доля кремния в прокате категорий 2—4 толщиной до 8 мм включительно, изготовленном из стали марок Ст2пс и Ст3пс, раскисленной не содержащими кремния раскислителями, допускается менее 0,05% при соблюдении остальных норм и требований к прокату.

2.1.3. По требованию потребителя массовая доля серы в прокате категорий 1—5 из стали всех марок, кроме Ст0, не должна превышать 0,040%, фосфора — 0,030%; в прокате категории 6 массовая доля каждого из этих элементов не должна превышать 0,025%.

2.1.4. В прокате, предназначенном для сварных конструкций, массовая доля углерода не должна превышать 0,22%.

2.1.5. Категории проката в зависимости от нормируемых характеристик приведены в табл. 1.

2.1.6. Прокат категорий 1—5 изготавливают в горячекатаном состоянии, категории 6 — в упрочненном состоянии.

Для обеспечения требуемых свойств проката ~~всех категорий~~ может применяться термическая обработка.

2.1.7. Механические свойства проката категорий 1—5 при испытании на растяжение и изгиб должны соответствовать нормам, приведенным в табл. 2.

2.1.7.1. Допускается превышение верхнего предела временного сопротивления не более чем на 50 Н/мм<sup>2</sup> (5 кгс/мм<sup>2</sup>) по сравнению с приведенными в табл. 2 при соблюдении остальных норм, а по согласованию изготовителя с потребителем — без ограничения верхнего предела.

2.1.7.2. По согласованию изготовителя с потребителем значение предела текучести проката толщиной более 20 мм допуска-

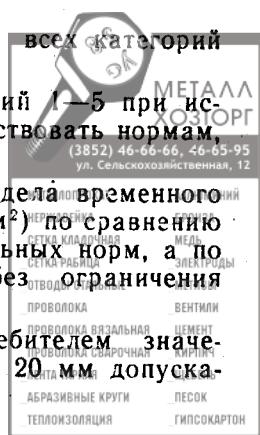


Таблица 1

		Нормируемая характеристика							
Кате- гория	Хими- ческий состав	Ударная вязкость			Марка стали			KCV	при темпера- туре, °С
		Механичес- кие свойства при растя- жении и из- гибе до па- раллельно- сти сторон		после ме- ханического старения					
		+20	-20	-40	0	+20			
1	-	+	-	-	-	-	-	Ст0, Ст2kp, Ст2пс, Ст3kp, Ст3пс, Ст5kp, Ст5пс	
2	+	+	-	-	-	-	-	Ст2kp, Ст2пс, Ст3kp, Ст3пс, Ст5kp, Ст5пс	
3	+	+	+	-	-	-	-	Ст3kp, Ст3пс, Ст3сп, Ст3Гпс, Ст3Гсп	
4	+	+	-	+	-	-	-	Ст3пс, Ст3сп, Ст3Гпс, Ст3Гсп	
5	+	+	-	+	-	+	+	Ст3пс, Ст3сп, Ст3Гпс, Ст3Гсп	
6					-	-	-	Ст3пс, Ст3сп, Ст3Гпс, Ст3Гсп	

Признак «+» означает, что характеристика нормируется, «—» — не нормируется.

2. Для проката из стали марки Ст0 предел текучести и ударная вязкость не нормируются.

3. Прокат категории 2 из стали марок Ст3пс и Ст3сп толщиной 5 мм и более изготавливают по согласованию по-

заказчика.

(3852) 55-66-65-95

ул. Северская, 12

МЕТАЛЛ

ИЗДАТЕЛЬСТВО

МЕДИАПРОФИЛЬ

НЕРЖАВЕЙКА

СЕТКА КЛАДУЧНАЯ

СЕТКА РАМНАЯ

ОТВОДЫ СТАНКОВЫЕ

ПРОВОЛОКА

ПРОВОЛОКА БЫСТРОРЕЗУЩАЯ

ПРОВОЛОКА САРОЧНАЯ

ЛЕНТА ТАРНАЯ

АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

КИРПИЧ

ШАБЛЯ

ПЕСОК

ГИПСОКАРТОН

Таблица 2

Марка стали	Временное сопротивление $\sigma_u$ , Н/мм <sup>2</sup> (кгс/мм <sup>2</sup> )	Продел текучести $\sigma_s$ , Н/мм <sup>2</sup> (кгс/мм <sup>2</sup> )		Относительное удлинение $\delta_s$ , %, для толщин, мм				Изгиб до параллельности сторон ( $a$ — толщина образца, $d$ — диаметр оправки) для толщин, мм			
		до 20	св. 20 до 40	св. 40 до 100	св. 100	до 20	до 40	св. 20 до 40	св. 40	до 20	св. 20
не менее											
Ст0	Не менее 300(31)	—	—	—	—	23	22	20	20	$d = 2,5a$	$d = 3,5a$
Ст2kp	320—410(33—42)	215(22)	205(21)	195(20)	185(19)	33	32	30	30		
Ст2лс, Ст2сп	330—430(34—44)	225(23)	215(22)	205(21)	195(20)	32	31	29	29		
Ст3kp	360—460(37—47)	235(24)	225(23)	215(22)	195(20)	27	26	24	24	$d = 1,5a$	$d = 2,5a$
Ст3лс, Ст3сп	370—480(38—49)	245(25)	235(24)	225(23)	205(21)	26	25	23	23		
Ст3Глс	370—490(38—50)	255(26)	245(25)	—	—	23	24	—	—		
Ст3Гсп	390—570(40—58)	265(27)	255(26)	245(25)	235(24)	24	23	21	21	$d = 2,5a$	$d = 3,5a$
Ст4лс, Ст4сп	410—530(42—54)	285(29)	275(28)	265(27)	255(26)	20	19	17	17	$d = 3,5a$	$d = 4,5a$



ется на 10 Н/мм<sup>2</sup> (1 кгс/мм<sup>2</sup>) ниже по сравнению с приведенными в табл. 2.

2.1.7.3. Допускается снижение относительного удлинения на 1% абс. для проката толщиной более 8 мм и на каждый миллиметр уменьшения толщины для проката толщиной 8 мм и менее.

2.1.8. Нормы ударной вязкости КСУ проката категорий 3—5 должны соответствовать приведенным в табл. 3.

Таблица 3

Марка стали	Толщина проката, мм	Ударная вязкость КСУ, Дж/см <sup>2</sup> (кгс·м/см <sup>2</sup> )			после механического старения	
		при температуре, °С				
		+20	-20			
не менее						
Ст3пс, Ст3сп	5—9 10—25 26—40	78(8) 69(7) 49(5)	39(4) 29(3) —	39(4) 29(3) —	39(4) 29(3) —	
Ст3Гпс	5—9 10—30 31—40	78(8) 69(7) 49(5)	39(4) 29(3) —	39(4) 29(3) —	39(4) 29(3) —	
Ст3Гсп	5—9 10—30 31—40	78(8) 69(7) 49(5)	39(4) 29(3) 29(3)	39(4) 29(3) 29(3)	39(4) 29(3) 29(3)	
Ст4пс, Ст4сп	5—9 10—25 26—40	78(8) 59(6) 39(4)	— — —	— — —	— — —	

П р и м е ч а н и е. По согласованию потребителя с изготовителем нормы ударной вязкости устанавливаются для толщины 4—9 мм соответствующие значениям для толщины 5—9 мм.

2.1.9. Механические свойства проката категории 6 при испытаниях на растяжение, изгиб до параллельности сторон и нормы ударной вязкости КСУ должны соответствовать приведенным в табл. 4.

Толщина проката, мм	Временное сопротивление $\sigma_v$ , Н/мм <sup>2</sup> (кгс/мм <sup>2</sup> )	Предел текучести $\sigma_t$ , Н/мм <sup>2</sup> (кгс/мм <sup>2</sup> )	Относительное удлинение $\delta_s$ , %	Ударная вязкость КСУ, Дж/см <sup>2</sup> (кгс·м/см <sup>2</sup> )		Изгиб до параллельности сторон (а — толщина; d — диаметр оправки)	МЕТАЛЛЫ ХОЗТОРГ
				при температуре минус 40°C	после механического старения		
не менее							
10—20	430(44)	295(30)	16	39(4)	29(3)	$d = 4 \text{ а}$	БРЮСЕНКОВА СЕТЬ ГЛАДКОЧНАЯ ОТВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ПРОВОЛОКА ПРОВОЛОКА ВЯЗЬМАННАЯ ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕНТА ТАРНАЯ АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
21—40						$d = 5 \text{ а}$	МЕТИЗЫ ВЕНТИЛИ ЦЕМЕНТ КИРПИЧ ШЕБЕНЬ ПЕСОК ГИПСОКАРТОН

2.1.10. Нормы ударной вязкости КСВ проката категорий 5 и 6 должны соответствовать приведенным в табл. 5.

Таблица 5

Категория	Толщина проката, мм	Ударная вязкость КСВ, Дж/см <sup>2</sup> (кгс · м/см <sup>2</sup> ) при температуре, °С	
		+20	0
5	5—20 Св. 20	34(3,5) —	—
6	8—9 10—20 Св. 20	— — —	34(3,5) 30(3,1) —

Примечание. Нормы ударной вязкости проката толщиной более 20 мм устанавливаются с 01.01.94. Определение значений изготовитель проводит на каждой двадцатой партии для набора статистических данных.

2.1.11. Прокат из стали марки СтЗкп категории 3 изготавливают по согласованию изготовителя с потребителем, при этом нормы ударной вязкости при плюс 20°С принимают согласно табл. 3 для стали марок СтЗпс и СтЗсп.

2.1.12. На поверхности проката не должно быть рванин, сквозных разрывов, раскатанных пригара и корочек, а также пузырей-воздуший, гармошки, трещин, плен, загрязнений и вкатанной окалины. Допускаются дефекты (рябизна, риски и другие местные дефекты), не выводящие прокат за предельные размеры.

2.1.13. Устранение поверхностных дефектов проката всех толщин, изготавляемого на толстолистовых станах, проводится зачисткой. Допускается зачищенные участки проката толщиной более 10 мм заваривать.


Зачистка проводится абразивным инструментом или способами, не вызывающими изменений свойств проката.

По требованию потребителя заварка дефектов не допускается.

2.1.14. При удалении дефектов поверхности проката зачисткой допускается уменьшение толщины не более 5% номинальной сверх минусового предельного отклонения, но не более 3 мм, при этом площадь отдельного зачищенного участка поверхности проката не должна быть более 100 см<sup>2</sup>, суммарная площадь всех зачищенных участков на одном листе — не более 2% его площади.

2.1.15. При совпадении мест зачистки на обеих сторонах проката допускаемая глубина зачистки определяется как сумма глубины зачисток на каждой стороне проката, которая не превышает предельного отклонения по толщине.

2.1.16. Поверхность зачищенного участка, не предназначенного под заварку, не должна иметь острых кромок.

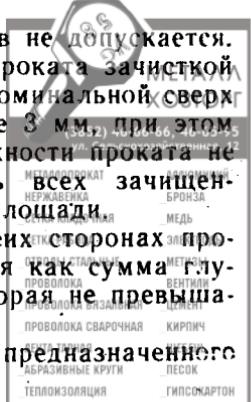

2.1.17. По требованию потребителя зачистка дефектов на глубину, выводящую толщину проката за предельные размеры, не допускается.

2.1.18. Глубина зачистки под заварку проката толщиной до 120 мм не должна превышать 25% фактической толщины, проката больших толщин — не более 30 мм.

2.1.19. Наплавленная зона должна перекрывать зачищенный участок не менее чем на 5 мм по контуру и после зачистки не выводить толщину проката за предельные размеры.

Площадь отдельного заваренного участка поверхности проката не должна быть более 25 см<sup>2</sup>, суммарная площадь на одном листе — не более 1% его площади.

2.1.20. На обрезанных кромках проката не должно быть расслоений, трещин и рванин, а также выводящих за предельные размеры по ширине и длине:

волосовин и трещин напряжения глубиной более 2 мм и длиной более 25 мм;

зазубрин глубиной более 2 мм для проката толщиной до 20 мм и 3 мм — проката больших толщин.

На кромках проката не должно быть заусенцев высотой более 2 мм.

2.1.21. Смятие и подгиб кромок после обрезки не должны выводить прокат за предельные отклонения от плоскости по ГОСТ 19903.

2.1.22. На обжатых кромках не должно быть расслоений, рванин, трещин, пузьрей-воздуший, плен, загрязнений, вкатанной окалины, волосовин и рисок, выводящих прокат за предельные размеры по ширине.

2.1.23. Глубина дефектов на необрезанной кромке листа или рулона не должна превышать половины предельного отклонения по ширине и не выводить ширину проката за номинальный размер.

2.1.24. Нормы сплошности листов — в соответствии с классами 01, 2 и 3 по ГОСТ 22727.

Контроль прикромочной зоны проводят по требованию потребителя.

2.1.25. По требованию потребителя поверхность проката должна быть очищена от окалины и смазана нейтральным маслом или другим нейтральным консервирующим материалом.

2.1.26. Прокат в рулонах не должен иметь:

загнутых более чем на 90° боковых кромок;

скрученных и смятых концов;

концов неполной ширины по длине, превышающей ширину.

По требованию потребителя концы неполной ширины должны быть обрезаны.



**МЕТАЛЛ**

МЕТАЛЛОПРОКАТ	АЛЛЮМИНИЙ
НЕРЖАВЕЙКА	БРОНЗА
СЕТКА КЛАДОЧНАЯ	МЕДЬ
СЕТКА РАБИЦА	ЭЛЕКТРОДЫ
СТВОЛЫ СТАЛЬНЫЕ ПРОВОДНИКИ	МЕТИЗЫ
СТВОЛЫ СТАЛЬНЫЕ ПРОВОДНИКИ	ВЕНТИЛИ
ПРОВОДНИКИ ВРАЩАЮЩИЕ	КИРПИЧ
ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ	ЩЕБЕНЬ
ЛЕНТА ТАРНАЯ	ПЕСОК
АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ	ГИПСОКАРТОН
ТЕПЛОIZОЛЯЦИЯ	

2.1.27. Изготовление составных рулона, предназначенных для изготовления труб, в том числе со сваркой частей, не допускается.

2.2. Маркировка проката — по ГОСТ 7566 с дополнением.

При маркировке наносят условный номер марки стали (без букв Ст).

Цвет маркировки проката, за исключением категории 6, — в соответствии с ГОСТ 380, категории 6 — красный с желтым.

2.2.1. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192.

2.3. Упаковка проката — по ГОСТ 7566.

2.3.1. Упаковка проката для районов Крайнего Севера и приравненных к ним районов — по ГОСТ 15846.

### 3. ПРИЕМКА

3.1. Прокат принимают партиями. Партия проката, изготовленного из слябов, полученных на машинах непрерывного литья заготовок, должна состоять из проката одной марки стали, одной толщины, одного режима термической или упрочняющей обработки; партия проката из слитков — кроме того, из одной плавки-ковша.

Размер партии проката из слябов, полученных на машинах непрерывного литья заготовок методом «плавка на плавку», не должен превышать 350 т, а из слябов, полученных отдельными плавками, — массы плавки.

Партия проката, кроме проката из стали марки Ст0, должна состоять из листов и рулонах одной плавки.

Для проката из стали марки Ст0 число плавок в партии не ограничивается.

3.2. Каждую партию сопровождают документом о качестве по ГОСТ 7566 с дополнительным указанием:

категории проката;

вида и режима обработки — термической или упрочняющей (при проведении):

точности проката — по толщине, плоскости, серповидности;

характера кромок;

качества поверхности, в том числе наличия исправлений повер-ЛХОЗТОРГ

хностных дефектов заваркой;

результатов неразрушающего контроля сплошности (3852) 46-66-66, 46-65-95

Уд. Гос. Контроль. Изд. № 12

результатов испытаний на ударный изгиб на образцах с концентратором вида V.

3.3. Для проверки химического состава готового проката объем выборки по ГОСТ 7565.

3.4. Контроль химического состава готового проката у изгото-вителя допускается не проводить при обеспечении установленных норм по результатам анализа ковшовой пробы.

МЕТАЛЛОПРОКАТ	АЛЮМИНИЙ
НЕРЖАВЕЙКА	БРОНЗА
СЕТКА КОВШОВАЯ	МЕДЬ
СЕТКА РАБИЦА	ЭЛЕКТРОДЫ
ПРОВОЛОКА	СЕМЕНТ
ПРОВОЛОКА ВИЗАЛЬНАЯ	КИРПИЧ
ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ	ЩЕБЕНЬ
ЛЕНТА ТАРНАЯ	ПЕСОК
АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ	ГИПСОКАРТОН
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ	

3.5. Объем выборки для проверки качества по пп. 2.1.7—2.1.11 должен соответствовать табл. 6.

Таблица 6

Вид проката	Объем выборки проката	
	горячекатаного и упрочненного (кроме термообработанного)	термообработанного
Лист	Два листа	Один лист (из середины садки)
Рулон		Один рулон

Примечание. Для листов, получаемых резкой рулона, отбирают один лист.

3.6. Допускается по согласованию изготовителя с потребителем у изготовителя определение ударной вязкости на образцах с концентратором вида V проводить периодически на каждой двадцатой партии.

3.7. Контроль качества поверхности проводят на всех листах и рулонах партии.

Для контроля размеров отбирают от партии 10%, но не менее 5 шт. листов, рулона — не менее 2 шт.

3.8. По согласованию изготовителя с потребителем проводят контроль сплошности проката. Контроль проводят на всех листах партии или выборочно. При выборочном контроле объем выборки — 10% листов, но не менее 5 шт.

Сплошность проката в рулонах, а также листов, полученных резкой рулона, не контролируют.

3.9. При получении неудовлетворительных результатов проверки хотя бы по одному показателю повторную проверку проводят на выборке, отобранный в соответствии с ГОСТ 7566.

При получении неудовлетворительных результатов при периодических испытаниях они переводятся в приемо-сдаточные до получения положительных результатов на трех партиях подряд.

Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.

При получении неудовлетворительных результатов испытаний при выборочном ультразвуковом контроле изготовитель проводит испытания на каждом листе партии.

#### 4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Для проверки химического состава пробы отбирают по ГОСТ 7565.

(3852) 14 16 16 16 14 15 95	МЕТАЛЛЫ
12	ХОЗТОРГ
ИЗДЕЛИЯ ИЗ МАТЕРИАЛОВ	
НЕРЖАВЕЙКА	БРОНЗА
СЕТКА КЛЮЧЕЧНАЯ	МЕДЬ
СЕТКА РАБИЦА	ЭЛЕКТРОДЫ
ОТВОДЫ СТАЛЬНЫЕ	МЕТИЗЫ
ПРОВОЛОКА	ВЕНТИЛИ
ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ	
ЛЕНТА ТАРНАЯ	
АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ	
ТЕПЛОIZОЛЯЦИЯ	
	ГИПСОКАРТОН

Химический анализ проводят по ГОСТ 22536.0—ГОСТ 22536.11, ГОСТ 22536.13, ГОСТ 17745 или другими методами, обеспечивающими необходимую точность анализа.

При возникновении разногласий применяют методы, установленные настоящим стандартом.

4.2. Для проведения механических и технологических испытаний от единицы проката (пп. 3.5 и 3.6) отбирают образцы по ГОСТ 7564:

один образец — для испытаний на растяжение;

три образца — для испытаний на ударный изгиб с концентратором вида U;

три образца — для испытаний на ударный изгиб с концентратором вида V;

один образец — для испытания на изгиб.

Образцы для испытаний листов и рулонов, кроме образцов для испытаний на ударный изгиб типов 11 и 13, вырезают поперек направления прокатки. Образцы для испытаний на ударный изгиб типов 11 и 13 — вдоль направления прокатки.

При изготовлении образцов для испытаний на ударный изгиб одну из граней образца, соответствующую поверхности прокатки, оставляют необработанной.

4.3. Испытания на растяжение проводят по ГОСТ 1497.

4.4. Испытания на ударный изгиб проводят по ГОСТ 9454.

Для проката толщиной 4—9 мм — на образцах типа 3 или 13; толщиной 10 мм и более — типа 1 или 11. Для проката толщиной 4—10 мм, изготовленного с отклонением на минусовый допуск, ударную вязкость определяют на образцах толщиной, равной толщине проката.

4.5. Испытания на ударный изгиб после механического старения проводят по ГОСТ 7268.

4.6. Испытание на изгиб проводят по ГОСТ 14019.

4.7. При испытании проката на ударный изгиб не допускается снижение значений ударной вязкости на одном образце более чем на 30%, при этом среднее значение должно быть не ниже установленных норм.

4.8. По согласованию изготовителя с потребителем допускается применение неразрушающих, в том числе статистических методов контроля проката при обеспечении точности и достоверности не ниже достигаемых методами, предусмотренными настоящим стандартом.

При разногласиях в оценке качества проката применяются методы контроля, предусмотренные настоящим стандартом.

4.9. Контроль сплошности листов — по ГОСТ 22727.

Вид сканирования (сплошное или дискретное линейное) устанавливает изготовитель.

МЕТАЛЛ	
ЧАСТИ 16-17-18-19-20-21-22-23-24-25	УП. Сельскохозяйственная 12
МЕТАЛЛОДОБЫЧА	ПАЛИЧНИК
НЕРЖАВЕЛКА	БРОНЗА
СЕТКА КЛАДОЧНАЯ	МЕДЬ
ПОДСИДИЛКА	МЕТИЛЫ
ПОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ	ВЕНТИЛИ
ПОВОДЫКИ	ЦЕМЕНТ
СИЛКА ВАЗДЫНА	КИРПИЧ
ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ	ОБОИ
ПРИПОИ МАГНИЙ	ЛЕСОСИК
АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ	ГИПСОКАРТОН
ТЕПЛОIZОЛЯЦИЯ	

Глубина прикромочной зоны при контроле максимально допустимой протяженности несплошностей должна быть не менее 50 мм.

4.10. Качество поверхности проката контролируют визуально без применения увеличительных приборов. Расслоение контролируют осмотром кромок.

4.11. Для контроля линейных размеров проката применяют универсальные или специальные измерительные приборы и инструмент.

Специальные средства измерения — калибры и шаблоны — должны быть аттестованы в установленном порядке.

Точность применяемых средств измерений должна обеспечивать воспроизведение размеров и предельных отклонений проката, установленных ГОСТ 19903, а в части измерения дефектов — настоящим стандартом.

Отклонения формы проката контролируют по ГОСТ 26877.

## 5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Транспортирование и хранение должны соответствовать требованиям ГОСТ 7566 с дополнениями.

При отгрузке более двух грузовых мест в адрес одного потребителя следует укрупнять грузовые места в соответствии с требованиями ГОСТ 21929.




**МЕТАЛЛ  
ХОЗТОРГ**

190024, Москва, ул. Семашко, 12

НЕРВАЛКА	БРОКСА
СЕТКА КВАДРАЧНАЯ	МЕДЬ
СЕТКА РАРИДА	ЭЛЕКТРОДЫ
ОТВОДЫ СТАЛЬНЫЕ	МЕТАЛЛЫ
ПРОВОЛОКА	ВЕНТИЛИ
ПРОВОЛОКА ВСАЛЬНАЯ	ЦИМЕНТ
ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ	КИРПИЧ
ЛЕНТА ТАРНАЯ	ЩЕДЬ
АВАРИЙНЫЕ КРУГИ	ПЕСОК
ТЕПЛОЗОЛЮЦИЯ	ГИПСОКАРДОН

ПРИЛОЖЕНИЕ  
Обязательное

**ПРИМЕРЫ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ПРОКАТА  
УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ПО СХЕМЕ**

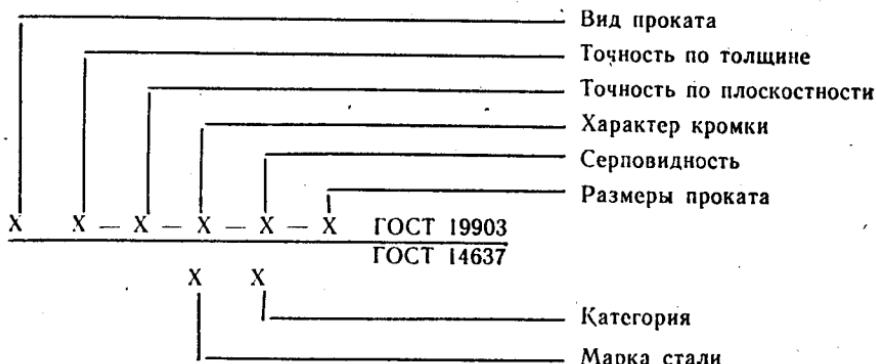

**Примечание.** Параметры и характеристики проката приведенные в схеме, если они не указаны в заказе, устанавливаются изготавителем и в обозначении не приводятся.

**Примеры условных обозначений:**

Лист повышенной точности (А), особо высокой плоскостности (ПО) с обрезанной кромкой (О), размерами  $8 \times 1500 \times 12000$  мм по ГОСТ 19903 из стали марки Ст3сп, категории 3 по ГОСТ 14637:

Лист A-ПО-О-8×1500×12000 ГОСТ 19903-74  
Ст3сп3 ГОСТ 14637-89

Лист нормальной точности (Б), улучшенной плоскостности (ПУ), с обжатой кромкой (К), пониженной серповидности (СРН), размерами  $26 \times 1000 \times 8000$  мм по ГОСТ 19903 из стали марки Ст3сп, категории 4 по ГОСТ 14637:

Лист Б-ПУ-К-СРН-26×1000×8000 ГОСТ 19903-74  
Ст3сп4 ГОСТ 14637-89

Рулон повышенной точности (А), с необрезанной кромкой (НО), размерами  $10 \times 1500$  мм по ГОСТ 19903 из стали марки Ст3пс, категории 3 по ГОСТ 14637:

Рулон A-НО-10×1500 ГОСТ 19903-74  
Ст3пс3 ГОСТ 14637-89



## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

### 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством metallurgii СССР

#### РАЗРАБОТЧИКИ

**Ф. Е. Долженков**, д-р техн. наук; **Ю. В. Коновалов**, д-р техн. наук; **В. Г. Носов**, канд. техн. наук; **А. И. Рябенко**; **С. Л. Неустровев**; **В. А. Федоров**; **И. М. Рычка**; **М. С. Подгайский**, канд. техн. наук; **А. П. Парамошин**, канд. техн. наук; **А. В. Чечнев**; **Л. Б. Горский**; **В. Н. Милянин**

### 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 22.12.89 № 4023

### 3. ВЗАМЕН ГОСТ 14637—79, ГОСТ 380—71 в части требований к толстолистовому прокату

### 4. Стандарт соответствует международному стандарту ИСО 4995 в части проката толщиной до 6 мм включительно

### 5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта, приложения
ГОСТ 380—88	1.1, 2.1.1
ГОСТ 1497—84	4.3
ГОСТ 7268—82	4.5
ГОСТ 7564—73	4.2
ГОСТ 7565—81	3.3, 4.1
ГОСТ 7566—81	2.2, 2.3, 3.2, 3.9, 5.1
ГОСТ 9454—78	3.6, 4.4
ГОСТ 14019—80	4.6
ГОСТ 14192—77	2.2.1
ГОСТ 15846—79	2.3.1
ГОСТ 17745—72	4.1
ГОСТ 19903—74	1.3, 2.1.21, 4.11, жение
ГОСТ 21929—76	5.1
ГОСТ 22536—87	4.1
ГОСТ 22536.1—88	4.1
ГОСТ 22536.2—87	4.1
ГОСТ 22536.3—88	4.1
ГОСТ 22536.4—88	4.1
ГОСТ 22536.5—87	4.1
ГОСТ 22536.6—88	4.1
ГОСТ 22536.7—88	4.1
ГОСТ 22536.8—87	4.1
ГОСТ 22536.9—88	4.1
ГОСТ 22536.10—88	4.1



Продолжение

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта, приложения
ГОСТ 22536.11—87	4.1
ГОСТ 22536.13—88	4.1
ГОСТ 22727—88	2.1.24, 4.9
ГОСТ 26877—86	4.11

Редактор *И. В. Виноградская*  
 Технический редактор *Л. А. Никитина*  
 Корректор *Л. В. Сницарчук*

Сдано в наб. 24.01.90 Подп. в печ. 30.03.90 1.0 усл. п. л. 1,0 усл. окошечки 0,84 уч.нед. л.  
 Тираж 46 000 Цена 5 к.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП,  
 Новопресненский пер., д. 3.  
 Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Даряус и Гирено, 39. Зак. 129.



**Изменение № 1 ГОСТ 14637—89 Прокат толстолистовой из углеродистой стали обыкновенного качества. Технические условия**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.12.90 № 3664**

**Дата введения 01.07.91**

Пункт 2.1.2. Третий абзац. Заменить диапазон категорий: 2—4 на 2—6.

Пункт 2.1.5. Таблица 1. Примечание 3 изложить в новой редакции: «3. Прокат категорий 2 и 3 из стали марок СтЗпс и СтЗсп толщиной 5 мм и более, кроме проката, предназначенного для передела на трубы, изготавлиают по согласованию изготовителя с потребителем»;

дополнить примечанием — 4: «4. Для проката категории 5, предназначенного для передела на трубы, нормируется КСУ при температуре минус 20 °С и один из двух других показателей ударной вязкости: КСУ после механического старения или КСУ при температуре плюс 20 °С».

Пункт 2.1.6 дополнить абзацем: «Допускается изготовление проката категорий 1—5 в упрочненном с прокатного нагрева состоянии или после контролируемой прокатки».

Пункт 2.1.7. Заменить слова: «свойства проката категории 1—4» на «свойства горячекатаного проката».

Пункт 2.1.8 перед словом «проката» дополнить словом: «горячекатаного».

Пункт 2.1.9. Заменить слова: «проката категории 6» на «упрочненного проката»;

таблица 4. Графа «Толщина проката, мм». Заменить значение: 10—20 на «до 20»;

таблицу дополнить примечанием: «Примечание. Для проката категорий 1 и 2 ударная вязкость не нормируется».

Пункт 3.1 дополнить абзацем (перед первым): «Приемка проката — по ГОСТ 7566 с дополнениями»;

дополнить словами: «Для проката с гарантией свариваемости дополнительно указывается обозначение — св.».

Пункт 4.1. Заменить ссылку: ГОСТ 22536.13 на ГОСТ 27809.

Пункт 4.8. Исключить слова: «По согласованию изготовителя с потребителем»;

второй абзац после слова «проката» дополнить словами: «и при периодических испытаниях».

**(Продолжение см. с. 44)**

МЕТАЛЛ	
НЕРЖАВЕЙКА	БРОНЗА
СЕТКА КЛАДОЧНАЯ	МАГ
СЕТКА РАСИДА	ЭЛЕКТРОДЫ
ОТВОДЫ СТАЛЬНЫЕ	МЕТИНЫ
ПРОВОЛОКА	ВЕНТИЛИ
ПРОВОЛОКА ВЗАЛЬНАЯ	ЦЕМЕНТ
ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ	КИРПИЧ
ЛЕНТА ТАРНАЯ	ЩЕБЕНЬ
АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ	ПЕСОК
ТЕПЛОЗИЛОДАЦИЯ	ГИПСОКАРТОН

(3852) 46-66-66, 46-65-95

ул. Сельскохозяйственная, 12

Санкт-Петербург

(Продолжение изменения к ГОСТ 14637—89)

Пункт 5.1. Заменить ссылку: ГОСТ 21929 на ГОСТ 26663.

Приложение 1. Примеры условных обозначений. Схема. Исключить слово и обозначение: «Серповидность»;

второй пример. Исключить слова и обозначение: «пониженнной серповидности», (СРН) (2 раза);

дополнить примером условного обозначения (после первого):

«То же, с гарантией свариваемости:

Лист A—ПО—О—8×1500×12000 ГОСТ 19903—74  
Ст3сп3—св ГОСТ 14637—89.

(ИУС № 5 1991 г.)



**МКС 77.140.50**  
**Группа В23**

**к ГОСТ 14637—89 Прокат толстолистовой из углеродистой стали обыкновенного качества. Технические условия**

В каком месте	Напечатано	Должно быть
См. Издание 1990 г.		
Пункт 2.1.4	0,22 %.	0,22 % (св).
Пункт 3.2. После последнего абзаца	—	для проката, предназначенного для сварных конструкций, — обозначение «св».

См. Изменение № 1, ИУС № 5 — 1991

C. 43. Пункт 3.1	дополнить словами: «Для проката с гарантией свариваемости дополнительно указывается обозначение — св».	—
C. 44. Приложение 1	То же, с гарантией свариваемости:	То же, для проката, предназначенного для сварных конструкций (св):

(ИУС № 12 2004 г.)

